




## MISE AUX NORMES DE LA STATION D'ÉPURATION DU VILLAGE DE CHASSENET

### DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

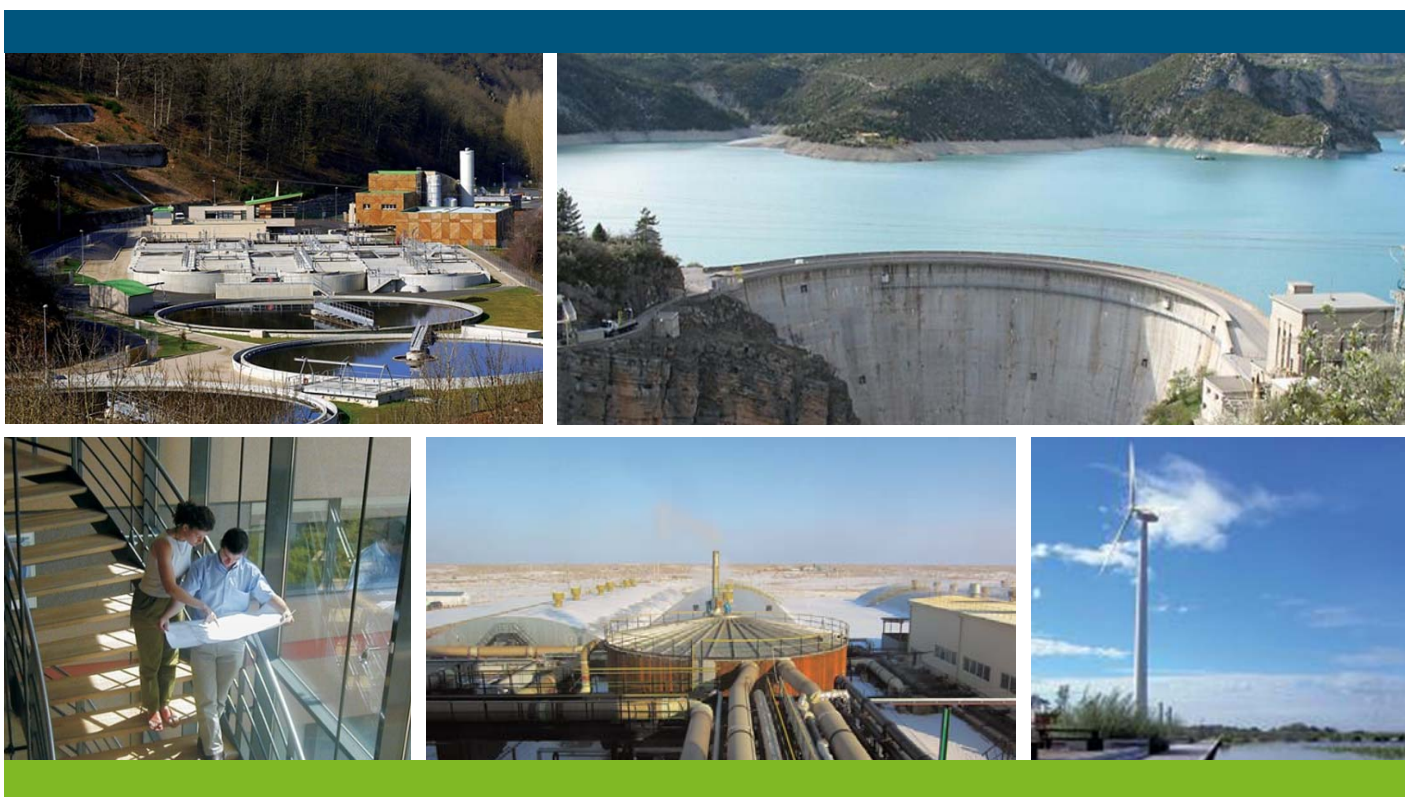

CLM 30 947 J / 13.16

Mai 2017



Agence Clermont Ferrand  
ZI Le Brézet - 5D Rue Louis Blériot – CS 50402  
63017 CLERMONT FERRAND - Cedex 2

Tél. : 04 73 60 35 14 - Fax : 04 73 60 30 08  
<http://www.egis-eau.fr>

# BORDEREAU DES PIÈCES DU DCE

- 0 Le Règlement de la Consultation (RC)
- 1 Le cadre d'Acte d'Engagement (AE) et annexes :
  - Annexe 1 : déclaration de sous-traitance (DC4)
  - Annexe 2 : Cahier des performances garanties.
- 2 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- 3 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et annexes
- 4 La décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF)
- 5 Le dossier de plans comprenant :
  - Plan de situation,
  - Plan d'implantation de la station
  - Plan du relevé topographique
- 6 Le cadre du Bilan prévisionnel d'exploitation (BPE)
- 7 Les Réponses des concessionnaires réseaux aux demandes de travaux